


Des.: Direitos autorais deste projeto cabiam nos termos do Art. 184 Cod. Penal



LEGENDA:

- TUBULAÇÃO PVC BRANCO 5N - ESGOTO PRIMÁRIO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO 5N - ESGOTO SECUNDÁRIO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO 5N - ESGOTO COM GORDURA
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

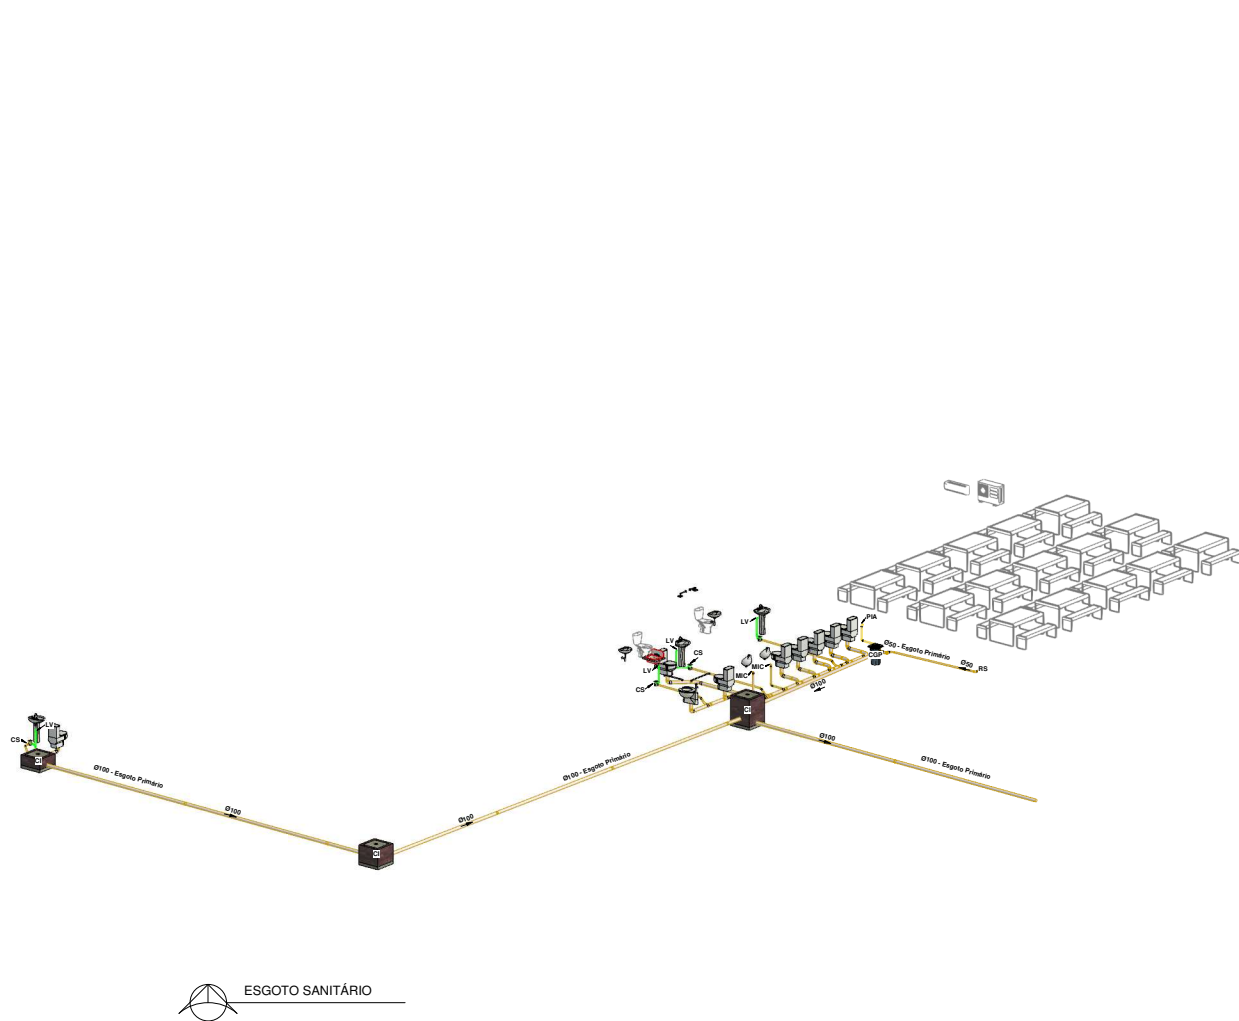

ABREVIACOES:

- BS - Bacia Sanitária
- LV - Lavatório
- CH - Chuveiro
- TJ - Torneira
- CS - Caixa Sifonada
- RS - Ralo Seco
- TJ - Torneira de Jardim
- BO - Registro de Sifonagem
- BP - Registro de Pressão
- RE - Registro de Esfera
- OSP - Caixa de Gordura Pequena
- CS - Caixa de Inspeção
- HO - Hidrômetro
- RES - Reservatório

NOTAS:

1. DIMENSÕES E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
2. NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTES DECLIVIDADES MÍNIMAS:
 - 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 75mm;
 - 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm;
3. UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
4. PROIBIDO UTILIZAR TUBOS NAS TUBULAÇÕES.
5. UTILIZAR DISPOSITIVO ANTI-ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA ÁREA DE SERVIÇO.
6. A TUBULAÇÃO DO EXTRAIADOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO MEDIANTEMENTE SUPERIOR AO DO ABASTECIMENTO.
7. TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM BRACADEIRA.
8. TODAS AS BACIAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLGAVIA, AZUL COM BUCHA DE LATÃO.
9. A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFÍCIE LISA, NIVELADA E BENTA DE ELÉTRICA OU MATERIAIS PONTALUÇOS, A BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATIVEL COM O PISO DA CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.

PROJETO HIDRAULICO- ISOMÉTRICO ESGOTO SANITÁRIO		FOLHA 05/05
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA-PR PROPRIETÁRIO AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO, CEP 84345-000 ENDEREÇO		
AMPLIAÇÃO BARRIACÃO INDUSTRIAL OBRA		
VENTANIA - ESTADO DO PARANÁ CIDADE		
PARALELO À RODOVIA ENG. ÂNGELO LOPES - BAIRRO INDUSTRIAL II SITIO (RUA)		
LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO S/ ESCALA 		INFORMAÇÕES DO LOTE QUADRA: _____ LOTE: _____ CADASTRO: _____ MATRÍCULA: _____
ART nº 2 ÁREA: 233,57 m² ÁREA DA INTERVENÇÃO: 233,57 m²		LOCAL: _____ Prefeito Municipal JOSE LUIZ BITTENCOURT Equipe Técnica FÁBIA ROBERTA P. ELEUTERIO DE OLIVEIRA Engenheira Civil - CREA/PR nº 50.634.586-44/D Data: DEZEMBRO DE 2024 KELVIN JOSE DE FRUITAS Engenheiro Civil - Esgoto CREA SP nº 63.714.487-85/D Visto CREA PR nº 221.052
APROVAÇÃO:		